Общий вид подъемной вертикальной платформы "ПрофЛифт-2"

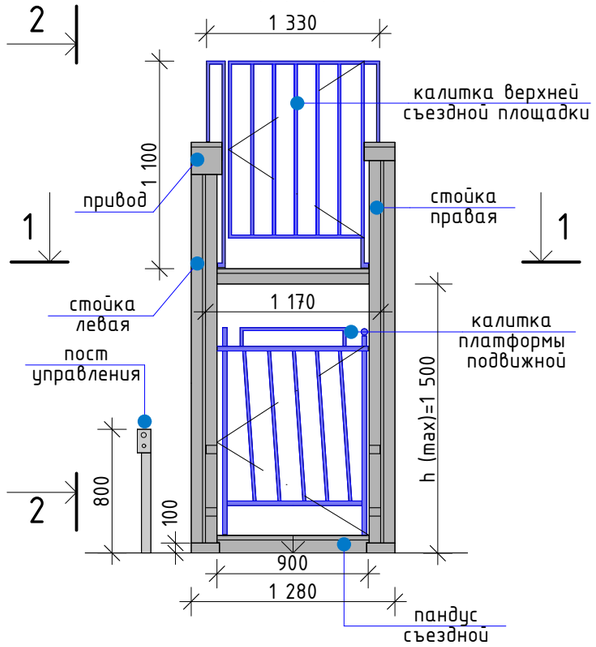

2-2

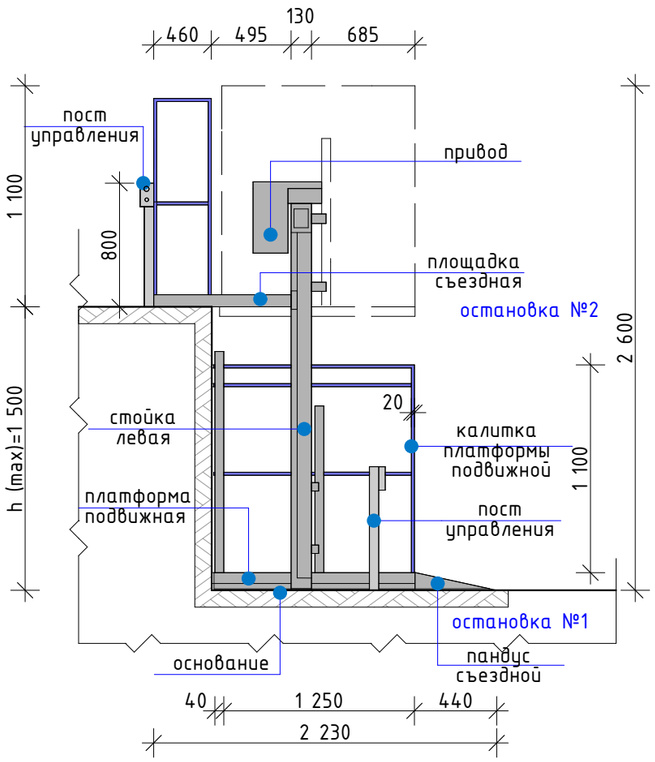

1-1

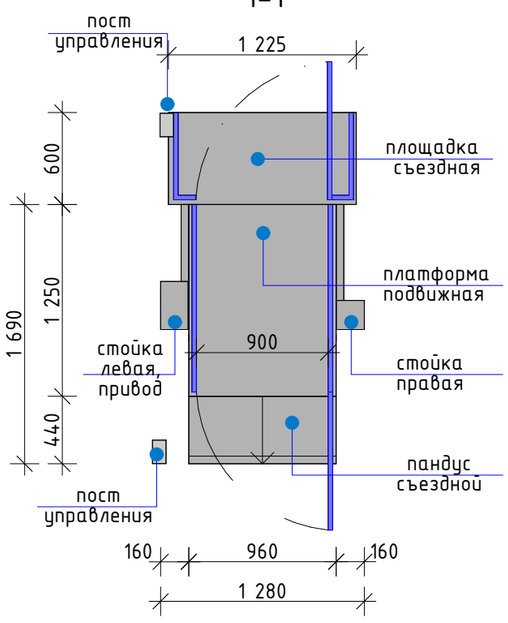

Технические характеристики подъемной платформы

Модель	"ПрофЛифт-2"
Грузоподъемность,кг	360
Исполнение	внутреннее,уличное
Привод	винтовой
Высота подъема max,мм	1500
Высота подъема min,мм	300
Число остановок	2 (верхняя и нижняя)
Скорость подъема, м/сек	0.083
Внутренние размеры платформы,мм (ширина,глубина)	1250x900
Фундамент	монолитный ж/б
Мощность,кВт	1.5
Напряжение сети электропитания, В/Гц	220/50

Примечание

1. Подъемная платформа предназначена для вертикального перемещения пассажира на высоту от 300 до 1500 мм.
Подъемная платформа может эксплуатироваться как в закрытых помещения, так и на открытом пространстве при температуре окружающей среды от -25^{0}С до +40^{0}С.
2. Основание подъемной платформы состоит из гнутого швеллера и двух опорных площадок, двух промежуточных опор и механизма натяжения цепи.
Привод - винтовой установлен на левой стойке подъемника, состоит из электродвигателя, ременной передачи, винта, гайки, тележки и кронштейна.
3. Пульт управления верхний расположен на стойке калитки, пульт нижний устанавливается на кронштейне внизу и закрепляется фундаментными болтами.
4. Электрическая часть подъемника состоит из блока управления, пультов управления подъемником, конечных выключателей, кабелей. Электрический щит должен устанавливаться в теплом помещении с температурой не менее +10^{0}С.
Подключение подъемника должно осуществляться специалистами.
5. При первом запуске подъемник должен быть закреплен, заземлен и подключен к электрическому щиту. Включение производится без нагрузки платформы с пульта управления платформой, затем поочередно с пультов вызовов. Направления перемещения платформы должны соответствовать кнопкам.
6. Меры безопасности. Подвижная платформа снабжена боковыми ограждениями высотой 1100 мм. На подвижной платформе устанавливается калитка высотой 1100 мм. Закрытие калитки контролируется конечным выключателем.
Работы по установке подъемной платформы вести строго инструкции, прилагаемой заводом изготовителем.

Утверждаю: Исполнитель
Директор _____
Согласовано: Заказчик _____
(подпись, должность с расшифровкой фамилии, имени, отчества подписываемого лица, дата, печать заказчика)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработ					
Проверил					
Директор					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Вертикальная подъемная платформа "ПрофЛифт-2"

Стадия	Лист	Листов
	1	1

ООО "Подъемные платформы"